



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 11. 9. 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Obrázek č. 1 Mapa hydrologického podzemního sucha, 2. 9. – 8. 9. 2024 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):

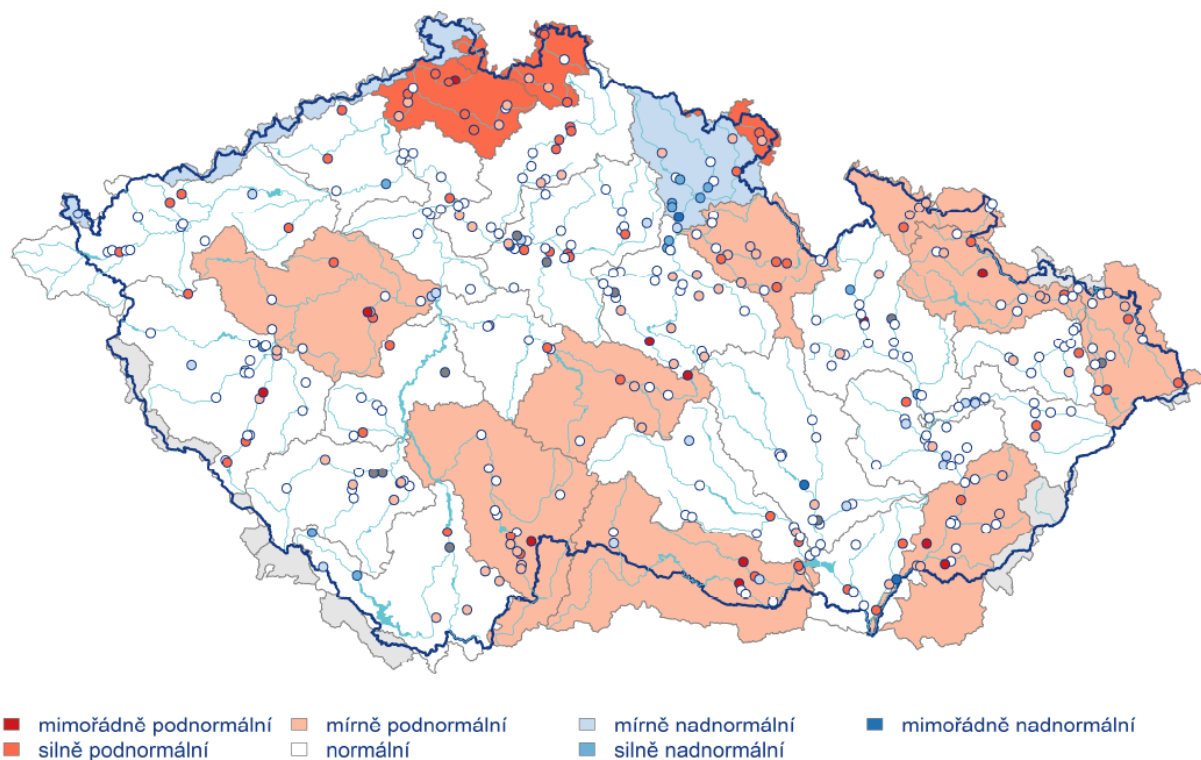

Obrázek č. 2 Mapa hydrologického povrchového sucha, 2. 9. – 8. 9. 2024 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):

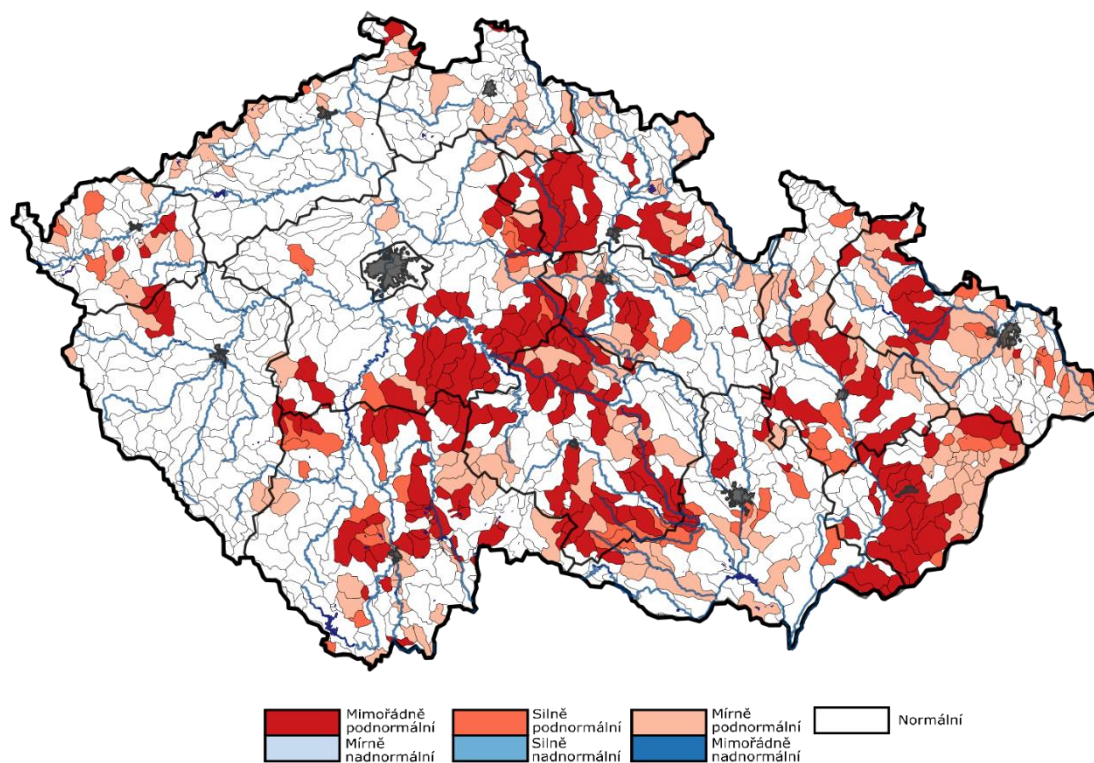


POPIS AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE

1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 2. 9. – 8. 9. 2024)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 36. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí horního Labe byla zaznamenána mírně nadnormální hladina. V povodí Orlice, Lužnice, horní Sázavy, dolní Berounky, Opavy, Osoblahy, Olše a Ostravice, dolní Moravy a Dyje byla dosažena mírně podnormální a v povodí Ploučnice, Lužické Nisy a Stěnavy silně podnormální hladina. Na zbylém území ČR byla hladina normální. Oproti předcházejícímu týdnu se stav podzemní vody celkově zhoršil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (5 %) se příliš nezměnil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (52 %) se snížil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (19 %) se zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala (93 % mělkých vrtů). U 2 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles hladiny. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí horního Labe ze silně na mírně nadnormální, dále v oblasti soutoku Moravy a Dyje z mírně nadnormálního na normální, v povodí Orlice, horní Sázavy, dolní Berounky, Opavy, Osoblahy, Olše a Ostravice, dolní Moravy a Dyje z normálního na mírně podnormální a v povodí Lužické Nisy a Stěnavy z mírně na silně podnormální. Ke zlepšení nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 36. týdnu celkově mírně podnormální. Situace se však regionálně velmi lišila. V povodí Orlice, Labe od Orlice po Jizeru, horní Vltavy, dolní Berounky, Labe od Vltavy po Ohři, Odry, Osoblahy a Dyje byla dosažena mírně podnormální vydatnost. V povodí střední Vltavy, Stěnavy, Opavy, Olše a Ostravice, horní Moravy, Jihlavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje byla dosažena silně podnormální vydatnost. V povodí dolní Ohře a Ploučnice nadále setrvává mimořádně podnormální vydatnost. Na ostatním území ČR byla vydatnost normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (7 %) a podíl pramenů s normální vydatností (40 %) se příliš nezměnil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (31 %) se mírně zvýšil. Vydatnost ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (67 % pramenů). U 3 % pramenů došlo ke zmenšení a u 1 % pramenů k velkému zmenšení vydatnosti. Ke zvětšení vydatnosti došlo pouze u 1 % pramenů. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí Otavy z mírně nadnormálního na normální, dále v povodí Dyje z normálního na mírně podnormální a v povodí střední Vltavy a Dyje z mírně na silně podnormální. Mírné zlepšení stavu ze silně na mírně podnormální bylo zaznamenáno pouze v povodí Labe od Orlice po Doubravu a Labe od Vltavy po Ohři (může být ovlivněno opětovnou dostupností dat v aktuálním týdnu).

Obrázek č. 3 Mapa stavu vydatnosti pramenů, 2. 9. – 8. 9. 2024 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):

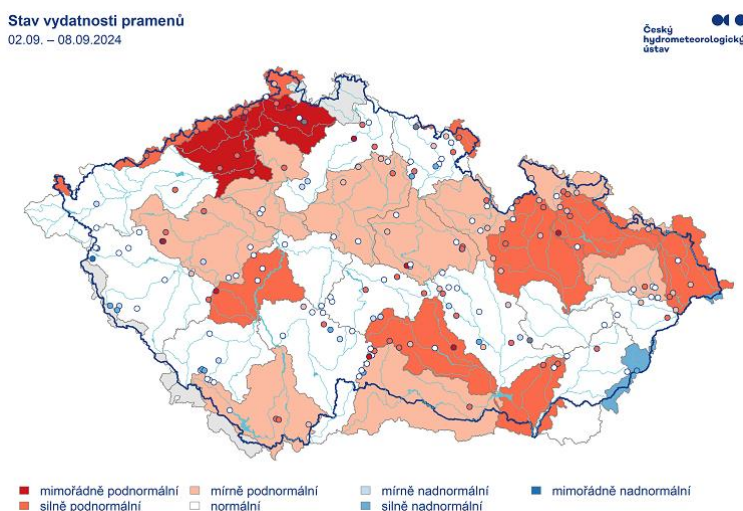

2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – na území ve správě státního podniku Povodí Vltavy přetrvává nepříznivá hydrologická situace. Z pohledu stavu a množství povrchových vod je možné aktuální hydrologickou situaci hodnotit jako stav hydrologického sucha. Místní směrodatné limity sucha jsou podkročeny v profilech Malše – Roudné, Střela – Plasy, Lužnice – Bechyně, Skalice – Varvažov, Otava – Katovice, Otava – Písek a na vodní nádrži Pílská – Pílský potok. Hladiny vodních toků v povodí horní Vltavy po VD Orlík vykazují setrvalý stav. Vodnosti jsou v širokém rozmezí Q_{180d} – Q_{355d} , což odpovídá 2–99 % dlouhodobého průměru za měsíc září. V povodí Otavy po Písek a Nežárky jsou vodnosti řek v rozsahu 30 až 80 % dlouhodobého průměru pro měsíc září. V ostatních částech povodí horní Vltavy jsou výrazně podprůměrné. Hladiny toků v povodí Berounky jsou mírně rozkolísané. Průtoky na tocích se pohybují nejčastěji v rozmezí hodnot od Q_{150d} do Q_{330d} . Průměrné denní průtoky na tocích v povodí Berounky se aktuálně pohybují v rozmezí cca 35–115 % měsíčního normálu. Nejnížší průtoky jsou v povodí Úslavy a nejvyšší v povodí Radbuzy. Průtoky v povodí dolní Vltavy se u sledovaných profilů pohybují v rozmezí Q_{355d} až Q_{210d} . Ve vztahu k dlouhodobému měsíčnímu průměru jsou průtoky na povodí dolní Vltavy v rozsahu 7–76 %. Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $4,1 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 38 % dlouhodobého průměrného průtoku za měsíc září. Profilem Praha–Chuchle protéká aktuálně $58 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 62 % dlouhodobého průměrného průtoku za měsíc září.


Povodí Ohře, státní podnik – hydrologická vodnost ke dni 11. 9. 2024 k 7:00 se na horním úseku Ohře pohybuje okolo 90 % Q_{IX} (průměrný měsíční průtok pro měsíc září za referenční období 2005–2023). Dolní tok Ohře dosahuje vodnosti 70 % Q_{IX} . Vodnost Bíliny se aktuálně pohybuje kolem 70 % Q_{IX} . Vodnost Ploučnice je nyní přibližně na úrovni 65 % Q_{IX} . K dnešnímu dni je registrováno u průtoků podkročení kvantilu Q_{355d} na 17 % sledovaných profilů státního podniku. První část týdne (středa až neděle) byla ještě ovlivněna jižní okrajem tlakové níže nad severovýchodní Evropou, podél které k nám proudil velice teplý a suchý vzduch od východu. V pondělí přecházela přes střední Evropu mohutná studená zvlněná fronta, která přinesla regionální srážky a způsobila výrazné ochlazení. Teploty klesly z $>30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ na $<20 \text{ }^{\circ}\text{C}$; na horách kolem $15 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Srážkové úhrny se pohybovaly nejčastěji mezi 15 a 30 mm. V posledním týdnu docházelo k velice nejprve k dalšímu mírnému poklesu vodnosti toků. Od pondělí jsou pak průtoky na většině vodních toků poměrně rozkolísané vlivem střídavých srážek.

Povodí Labe, státní podnik – aktuálně jsou průtoky na většině vodních toků setrvalé, resp. rozkolísané. Vodnosti na většině vodních toků jsou okolo Q_{330} až Q_{240} . Vodnost Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni vyskytuje v 9 ze 120 sledovaných profilů. Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc září (Q_{IX} , vyhodnocováno za hydrologické období 1981–2010) jsou průtoky na většině toků na úrovni 50–120 % Q_{IX} .


Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu se na území povodí Moravy a Dyje vyskytovaly srážky s maximálním týdenním úhrnem do 38 mm. Nejvyšší úhrny srážek byly naměřeny ve stanicích Náměšť nad Oslavou (38,5 mm), Valašské Meziříčí (35,5 mm), Těšetice (31,4 mm) a Luhačovice (30,4 mm). Hladiny neovlivněných toků jsou po srážkách z počátku týdne klesající. V povodí Moravy se vodnosti pohybují převážně v rozmezí 15–133 % průměrného průtoku pro měsíc září, v povodí Dyje pak v rozmezí 16–172 %. Limity sucha (Q_{355}) se v současné době na našich měrných stanicích vyskytují v 14 monitorovaných profilech.

Povodí Odry, státní podnik – srážkové úhrny se za poslední období od 4. 9. do 11. 9. 2024 na území ve správě státního podniku v rozmezí cca od 10 do 40 mm, přičemž vyšší úhrny byly naměřeny v Jeseníkách. Převážná část z těchto úhrnů spadla během pondělí 9. 9. 2024. Aktuální průtoky vody ve vodních tocích zájmového povodí Odry se pohybují většinou na úrovni 270 až 355denních vod, na tocích s menším povodím i nižší. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně nyní protéká cca $14,8 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ vody, což zhruba odpovídá 330denní vodě. Vodnosti se ve vyhodnocovaných profilech vodních toků pohybují v rozmezí od 10 do 70 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Obrázek č. 4 Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, 11. 9. 2024 (zdroj: www.chmi.cz):

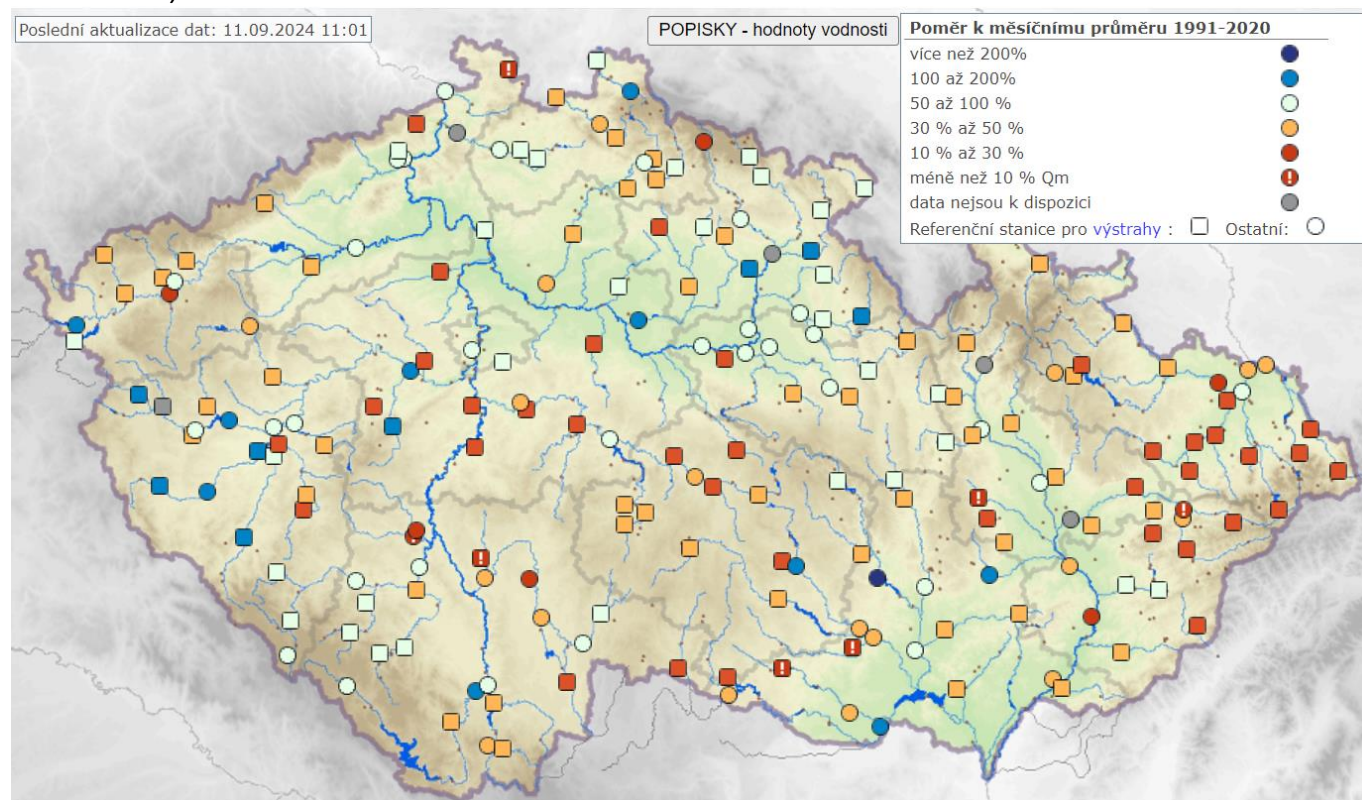

Obrázek č. 5 Mapa aktuálního stavu povrchových vod, 11. 9. 2024 (zdroj: www.chmi.cz):

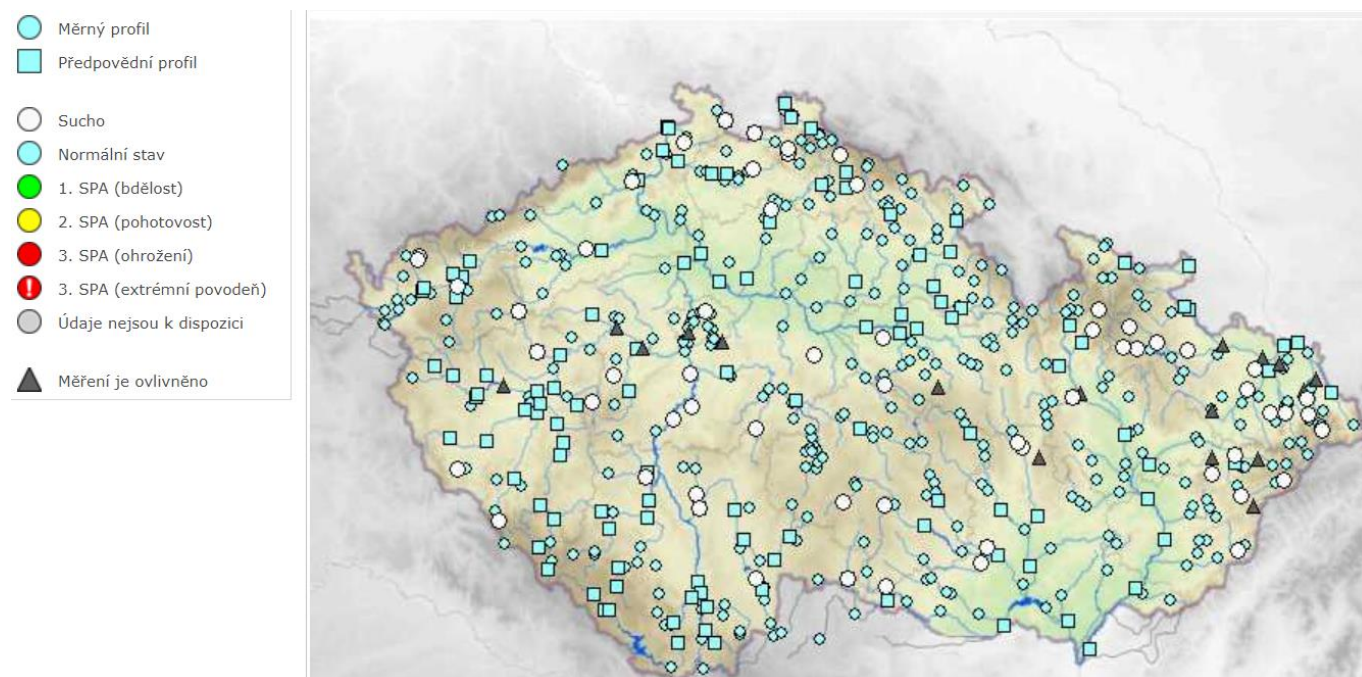

3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině vodních nádrží jsou hladiny na úrovních obvyklých pro současné období. Odtok z VD Švihov je aktuálně na hodnotě $1,36 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odtok z VD Lipno II je aktuálně $20 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Z Vltavské kaskády (profil VD Vrané) aktuálně odtéká $80 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ (průtok byl zvýšen během dnešního dopoledne z $40 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ na $80 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$).

Hladina vody ve vodárenské nádrži Římov je na úrovni obvyklé pro toto období. Odtok z nádrže je na hodnotě minimálního zůstatkového průtoku. Naplněnost zásobních prostorů většiny významných vodních nádrží v povodí Berounky se pohybuje v rozmezí 65–90 %.

Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na vodárenských nádržích nezaznamenáváme žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravách vody na vodu pitnou, resp. nám nejsou tyto skutečnosti od provozovatelů úpraven vod známy.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		11. 9. 2023	4. 9. 2024	11. 9. 2024
Švihov	246,068	95	97	96
Římov	30,016	85	84	83
Klíčava	7,860	89	91	90
Nýrsko	15,966	86	88	86

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		11. 9. 2023	4. 9. 2024	11. 9. 2024
Lipno I.	252,991	77	76	73
Orlík	374,428	75	75	71
Slapy	200,500	96	93	96
Hracholusky	32,021	67	77	73

Povodí Ohře, státní podnik – u vodárenských nádrží a u nádrží zajišťujících vodu pro průmysl se nepředpokládají problémy v zajištění odběrů. Z vodárenských nádrží vykazuje aktuálně naplněnost zásobního prostoru (Vz) pod 80 % pouze nádrž Mariánské Lázně.

U nádrže Mariánské Lázně je naplněnost zásobního prostoru 64 %. Tato nádrž je součástí vodohospodářské soustavy Podhora – Mariánské Lázně. V období od 29.08.2024 do 10.09.2024 probíhalo přečerpávání vody z nádrže Podhora do nádrže Mariánské Lázně pro zajištění odběrů. S ohledem na předpovídané srážky bylo čerpání 10.09.2024 přerušeno.

Ve správě POH se nachází v současnosti tři nádrže, jejichž zásobní prostor (Vz) je naplněn z méně než 80 % a které plní jiné účely než vodárenské. Jedná se o nádrž Vidhostice na Mlýnském potoce (Vz = 50 %), nádrž Újezd na Bílině (Vz = 48 %) a nádrž Sedlec na vodním toku Dubá I. (Vz = 43 %). Hladina VD Vidhostice pozvolně klesá vlivem nadlepšování VT Blšanka pod vodním dílem. Snižování naplněnosti zásobního prostoru nádrže Újezd je standardní pro méně vodné období roku. Nádrž se pozvolně prázdní nadlepšováním průtoků v řece Bílině pro zajištění odběrů pro průmysl. Naplněnost vodního díla Sedlec je vlivem odběrů vody pro závlahy během sušších měsíců roku standardně pozvolna snižována.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		11. 9. 2023	4. 9. 2024	11. 9. 2024
Stanovice ^{*)}	20,0	87	86	86
Horka	16,5	90	84	83
Přísečnice	46,7	83	89	88
Křímov	1,26	82	86	85
Fláje ^{**)}	17,5	84	83	82

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace do konce roku 2024. Došlo k přerozdělení zásobního a retenčního ovladatelného prostoru, tj. ve snížení kóty hladiny zásobního prostoru nádrže.

^{**)} Mimořádná manipulace od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2026. Zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m³ na 17,5 mil. m³.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		11. 9. 2023	4. 9. 2024	11. 9. 2024
Skalka	13,7	97	82	86
Jesenice	47,1	100	94	94
Nechranice	233	89	85	84
Újezd	4,56	36	52	48
Vidhostice	0,860	-	51	50

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích ve správě státního podniku nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu.

Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 69 až 88 %. Výjimkou je VD Křižanovice, kde je minimálně do 15.9.2024 udržována nižší hladina pro umožnění stavebních prací na rekonstrukci silniční komunikace na koruně hráze. Na většině nádrží probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády.

Aktuálně se dnes 11.9. na základě vyhodnocení hydrometeorologické předpovědi (vysoké srážkové úhrny v nejbližších dnech) začalo se snižování hladin na většině přehrad za účelem zvýšení ochranného prostoru.

Nádrž VD Harcov je od 15.10.2022 zcela vypuštěna pro umožnění rekonstrukce VD. Na VD Seč byla zahájena mimořádná manipulace spočívající v částečném vypuštění nádrže na úroveň umožňující provádění opravy betonového opevnění skalní stěny skaliska pod Vichštejnem. Na VD Rozkoš je aktuálně projednávána mimořádná manipulace k umožnění odstranění sedimentů a z tohoto důvodu je v souladu s manipulačním řádem pozvolna snižována hladina vody v nádrži. Zaplněnost zásobních prostorů nejvýznamnějších vodních nádrží (viz tabulka) se pohybuje v rozmezí 61–93 %.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		11. 9. 2023	4. 9. 2024	11. 9. 2024
Hamry ^{*)}	1,481	86	88	96
Křižanovice	1,620	74	44	61
Vrchlice	7,890	98	98	98
Josefův Důl	19,133	96	100	100
Souš	4,585	92	97	100

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		11. 9. 2023	4. 9. 2024	11. 9. 2024
Rozkoš ^{*)}	45,948	100	100	100
Seč	14,017	95	92	95
Pastviny ^{*)}	6,236	80	69	79
Mšeno	53	64	98	99
Les Království ^{*)}	1,422	100	100	75

Pozn.: ^{*)} Od listopadu přechází kóta hladiny zásobního prostoru na sníženou zimní úroveň a naplněnost zásobního prostoru je počítána k této kótě.

Povodí Moravy, s. p. – naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 65 do 95 %. Nižší naplněnost zásobního prostoru (65 %) na vodním díle Letovice je z důvodu probíhající rekonstrukce. Hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje mají klesající tendenci.

V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšeno do toků celkem cca 10,0 mil. m³ vody.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		11. 9. 2023	4. 9. 2024	11. 9. 2024
Vranov ^{*)}	79,668	67	85	81
Vír	44,060	80	81	78
Mostiště	9,339	80	84	80
Hubenov	2,394	89	95	94
Slušovice	7,245	84	89	88
Karolínka	5,813	90	79	78

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		11. 9. 2023	4. 9. 2024	11. 9. 2024
Nové Mlýny – dolní	58,039	100	92	86
Brno	13,023	95	96	95
Letovice	9,015	60	66	65
Dalešice	62,986	78	82	80
Bystřička	0,852	100	95	88
Plumlov	2,884	91	89	85

Povodí Odry, státní podnik – všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají nadále vyšší stupeň naplnění zásobního prostoru (76 až 98 %).

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		11. 9. 2023	4. 9. 2024	11. 9. 2024
Slezská Harta ^{*)}	182,010	91	95	94
Kružberk	24,579	100	80	86
Šance	39,498	78	78	76
Morávka	4,957	77	100	98

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		11. 9. 2023	4. 9. 2024	11. 9. 2024
Žermanice	18,473	83	89	79
Těrlicko	22,012	93	87	84
Olešná	2,816	100	96	93

Obrázek č. 6 Mapa vybraných vodních nádrží



4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – v nadcházejících dnech (čtvrtek až neděle) se očekávají srážky, někde i velmi vydatné, které ovlivní celkovou hydrologickou situaci v povodí Vltavy. Podle posledních meteorologických předpovědí se očekává nejméně srážek v povodí Berounky. Významněji by měla být zasažena jižní část Šumavy a oblast Vysočiny (povodí Lužnice, Malše a Sázavy). Z pohledu možného nebezpečí příchodu povodně bylo zahájeno postupné odpouštění Vltavské kaskády.

Povodí Ohře, státní podnik – v následujících dnech bude počasí ovlivňovat opět zvlněná studená fronta nad střední Evropou, která přinese další několikadenní plošné srážky s úhrny. Ve velikosti srážkových úhrnů se jednotlivé numerické meteorologické modely liší. Vodnost většiny vodních toků bude v následujících dnech postupně stoupat a nelze zejména pro oblast Ploučnice, Mandavy a všech pravostranných přítoků vyloučit možnost povodňových stavů. Západní oblast územní působnosti POh bude s vyšší pravděpodobností zasažena nižšími intenzitami srážek. V této oblasti povodňové průtoky na základě předpovědí zatím neočekáváme. S ohledem na nestabilitu meteorologické situace vodohospodářská opatření a přípravu manipulací na nádržích nepodceňujeme. U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. Neočekáváme výrazné mimořádné situace vyžadující řešení poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží.

Povodí Labe, státní podnik – v nejbližším období očekáváme významné zvýšení průtoků na všech sledovaných tocích s ohledem na předpověď vysokých srážkových úhrnů v nejbližších dnech. Počet profilů s vodností nižší než Q_{355} nepředpokládáme. Z hlediska sledování stanovených MSL (místních směrodatných limitů dle Plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody v oblasti působnosti Povodí Labe, státní podnik) se situace vzhledem k ochlazení a srážek začátkem týdne zlepšuje. Na většině sledovaných míst má vodní stav mírně zvyšující tendenci. Aktuálně není MSL zajištěn na VN Labská na Labi, na Úpě v Trutnově, na Orlici v Hradci Králové a na Labi v Neratovicích a v Ústí nad Labem. Vývoj vodnosti v tocích v naší správní oblasti bude i nadále sledován a podrobně hodnocen.

V územní působnosti státního podniku Povodí Labe není dle nám známých skutečností aktuálně v platnosti žádné opatření obecné povahy týkající se omezení odběrů povrchových vod.

Povodí Moravy, s. p. – manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně, dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. S ohledem na predikci významných srážek v závěru týdne, probíhá na vybraných nádržích snižování hladiny s cílem navýšit retenční prostory. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi. Výběžek vyššího tlaku vzduchu od jihozápadu zeslábně a počasí u nás začne ovlivňovat tlaková níže nad střední a východní Evropou, která se bude v příštím týdnu zvolna vyplňovat. Na tocích očekáváme v příštích dnech výrazné vzestupy hladin vlivem předpovídaných vydatných a trvalejších srážek s dosažením SPA. Aktuálně není v platnosti výstraha ČHMÚ, ale v nejbližších pěti dnech se mohou vyskytnout nebezpečné jevy a výstraha může být vydána později.

Povodí Odry, státní podnik – manipulace na vodních nádržích ve správě státního podniku Povodí Odry jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry. Na VD Žermanice probíhá v měsíci září řízené snižování hladiny z důvodů připravovaných podzimních stavebních úprav v zátopě nádrže. Vzhledem ke stávající hydrologické situaci s nízkými průtoky a naplněností nádrží byly průtoky ve vodních tocích pod většinou přehrad nadlepšovány zvýšenými odtoky, které jsou energeticky využívány. Od úterý dne 10.9.2024 se vzhledem k předpokládaným extrémním srážkám prognózovaným Českým hydrometeorologickým ústavem na období čtvrtek 12.9. až neděle 15.9.2024 státní podnik Povodí Odry připravuje na tyto srážky a povodňové průtoky z nich, ve středu 11.9.2024 proběhne jednání Povodňové komise státního podniku Povodí Odry. Vodní díla Vodohospodářské soustavy povodí Odry jsou na zvýšené průtoky připravována, od 10.9.2024 byly zvýšeny odtoky z vodních nádrží na maximální energetické využití. Dále proběhne 11.9. srážkoodtokové modelování, konzultace s ČHMÚ, regionálním pracovištěm Ostrava a odtoky z nádrží budou případně více navýšeny. V maximální míře budou zabezpečeny protipovodňové stavby, které státní podnik Povodí Odry zajišťuje jako investor a upozornění budou i jiní investoři. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

ZÁVĚR

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 36. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se stav podzemní vody celkově zhoršil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (5 %) se příliš nezměnil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (52 %) se snížil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (19 %) se zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala (93 % mělkých vrtů). U 2 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 36. týdnu celkově mírně podnormální. Situace se však regionálně velmi lišila. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (7 %) a podíl pramenů s normální vydatností (40 %) se příliš nezměnil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (31 %) se mírně zvýšil. Vydatnost ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (67 % pramenů). U 3 % pramenů došlo ke zmenšení a u 1 % pramenů k velkému zmenšení vydatnosti. Ke zvětšení vydatnosti došlo pouze u 1 % pramenů.

Hladiny toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo zvolna klesaly. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -5 do +2 cm. V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry byly průtoky většinou podprůměrné nebo průměrné. Nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 10 do 90 % Q_{IX} . Toky s indikací hydrologického sucha se vyskytovaly ojediněle.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 61–98 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy:

1. Vydaná omezení (2024) k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.